



新建



系列(S): LCPU

机型(T): L06/L06-P


工程类型(P): 简单工程

使用标签(L)

程序语言(G): 梯形图

确定


取消

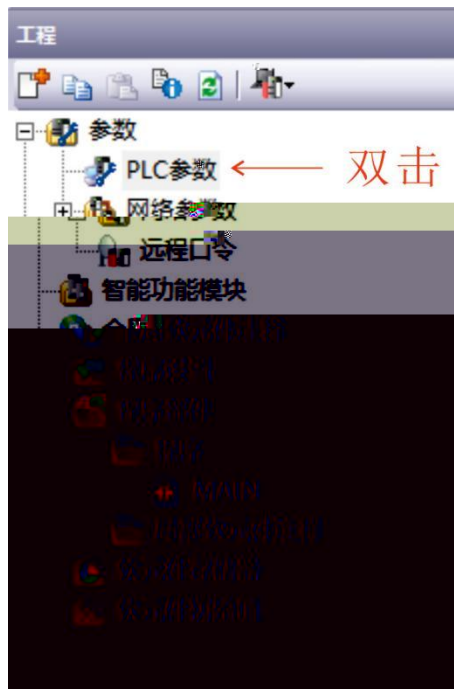

CC-Link IEF Basic设置



使用CC-Link IEF Basic 1, 打钩

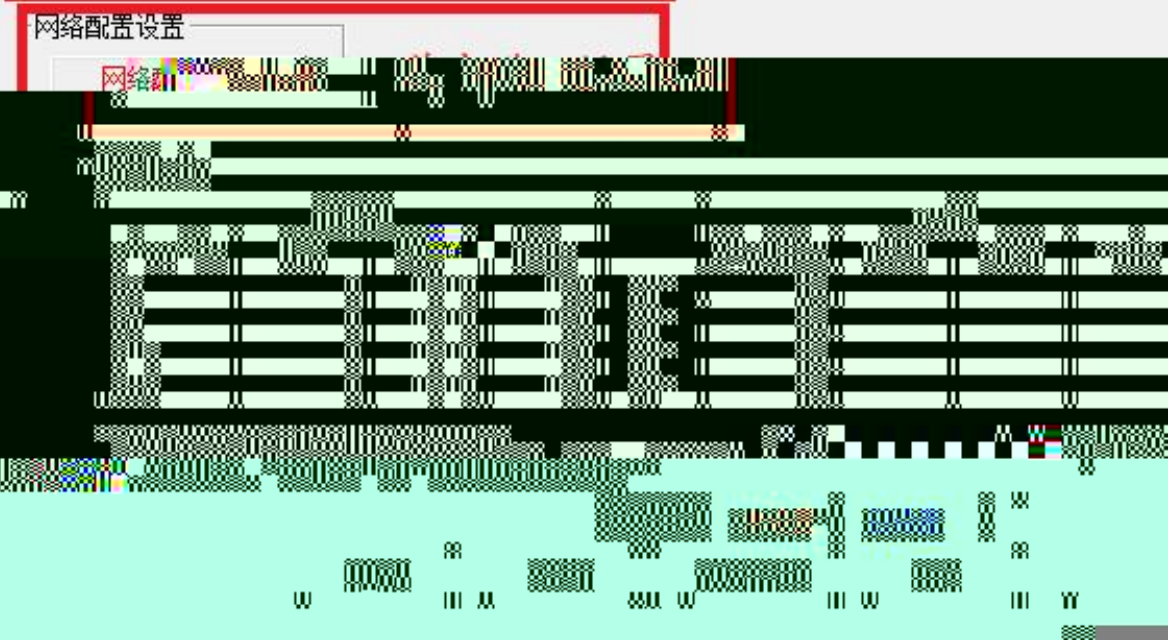

CC-Link IEF Basic配置

CC-Link IEF Basic配置(1) 编辑(E) 视图(V) 取消设置并关闭(N) 反映设置并关闭

连接设备的自动检测 链接扫描设置

连接台数 0

台数	型号	站号	站类型	RX/RX+设置		RW/RW+设置		组No.
				点数	起始 结束	点数	起始 结束	
本站								
本站								

模块一览

- CC-Link IEF Basic选择 | 搜索模块 | 收
- CC-Link IEF Basic设备(通用)
- CC-Link IEF Basic连 -
- CC-Link IEF Basic设备(三菱电机)
- 输入模块
- 输出模块
- I/O组合模块
- 伺服放大器(MR-J4系列)
- GOT2000Series



CC-Link IEF Basic设置

使用CC-Link IEF Basic

网络配置设置

网络配置设置

刷新设置

链接侧					CPU侧			
软元件名	点数	起始	结束		软元件名	点数	起始	结束
EX	128	0000	007F	↔	X	128	0100	017F
RY	128	0000	007F	↔	Y	128	0100	017F
RWr	64	0000	003F	↔	W	64	000500	00053F
RWw	64	0000	003F	↔	W	64	000600	00063F

首先在网络配置设置中确定从站。
 点数因从站的占用点数而更改，因此请在执行更改时重新修改内容。

必须设置(未设置 / 已设置)

默认 | 检查 | 设置结束 | 取消

L参数设置

PLC名设置 | PLC系统设置 | PLC文件设置 | PLC RAS设置 | 引导文件设置 | 程序设置 | SFC设置 | 软元件设置
I/O分配设置 | 内置以太网端口设置 | 内置I/O功能设置 | 适配器串行设置

IP地址设置

输入格式 10进制数

IP地址 192 168 3 39

子网掩码类型 255 255 255 0

默认路由器IP地址 192 168 3 多

打开设置 在以太网配置窗口中设置打开设置

FTP设置

FTP客户端设置

电子邮件设置

DNS设置

时间设置

CC-Link IEF Basic设置

通信数据代码设置

二进制码通信

ASCII码通信

允许RUN中写入(FTP与MC协议)

禁止与MELSOFT直接连接

不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索

简单CPU通信设置

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

IP数据包中继设置

必要时设置(默认 / 有更改)

显示画面打印... 显示画面预览 X/Y分配确认 默认 检查 设置结束 取消



读科自动
LATIOS

